



Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle
(Arrêté ministériel du 26-12-1958 Modifié)




Accréditation
n°1-6099
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Laboratoire d'analyse

Rapport d'analyse N° 2020EP001006-0

Édité le : 22/04/2020 Page 1 sur 2

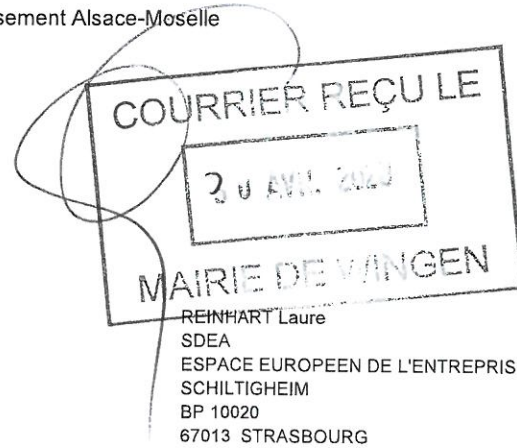

Identification dossier :	EP2004.17
Identification échantillon :	2020EP001006
Nature :	Eau de consommation
Périmètre :	COMMISSION LOCALE DE WINGEN
Point de prélèvement :	NOUVEAU RESERVOIR DE WINGEN(67000008905)
Adresse du prélèvement :	-
Type de contrôle :	Autocontrôle programmé
Prélevé par :	*Damien STEINER (laboratoire), le 17/04/2020 à 9 h 55
Echantillonnage :	FD T90-520
Type de prélèvement :	Robinet
Flambage :	<input checked="" type="checkbox"/>
Réceptionné le :	17/04/2020 à 15 h 35
Température à réception :	5,0 °C
Date de début d'analyse :	17/04/2020 à 15 h 35

COFRAC	Paramètres analytiques	Résultats	Unité	Méthodes	Références	Limites de qualité	Références de qualité
--------	------------------------	-----------	-------	----------	------------	--------------------	-----------------------

Mesures sur le terrain

*	pH in situ	7,1	pH	Potentiométrie	NF EN ISO 10523		≥6,5 ≤9
*	Température de l'eau in situ	9,7	°C	Thermométrie	Méthode interne IT-PR05D-1037		≤25
*	Conductivité in situ 25°C	186	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		≥200 ≤1100
*	Chlore libre in situ	0,06	mg(Cl ₂)/l	Colorimétrie	NF EN ISO 7393-2		
*	Chlore total in situ	0,11	mg(Cl ₂)/l	Colorimétrie	NF EN ISO 7393-2		

Validé techniquement par Delphine LEROY, le 17/04/2020

Analyses microbiologiques

*	Bactéries coliformes	<1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0
*	Escherichia coli	<1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0	
*	Entérocoques intestinaux	<1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0	
*	Micro-organismes aérobies revivifiables à 36°C (44±4) h	1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		variation d'un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle

Rapport d'analyse N° 2020EP001006-0

Edité le : 22/04/2020 Page 2 sur 2

Identification échantillon : 2020EP001006

COFRAC	Paramètres analytiques	Résultats	Unité	Méthodes	Références	Limites de qualité	Références de qualité
*	Micro-organismes aérobies revivifiables à 22°C (68±4) h	<1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		variation d'un facteur 10 par rapport à la valeur habituelle

Validé techniquement par Nathalie JOCHEM, le 20/04/2020

Analyses physicochimiques

*	Turbidité	<0.30	NFU	Spectrométrie	NF EN ISO 7027		2
---	-----------	-------	-----	---------------	----------------	--	---

Validé techniquement par Delphine LEROY, le 17/04/2020

* identifie les seules prestations couvertes par l'accréditation Cofrac.

Le rapport établi ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai.

< indique que le résultat est inférieur à la limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques. < signifie non détecté dans le cas des analyses microbiologiques. n.m. : valeur non mesurée. n.a. : non applicable.

(st) identifie les prestations réalisées en sous-traitance par un laboratoire accrédité Cofrac (cf. «observation»).

(c) informations données par le client.

Le rapport se substitue à tout rapport partiel de résultats préalablement émis. Il comporte 2 page(s). Le laboratoire ne s'engage que pour les prestations qu'il a faites.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous forme de fac similé photographique intégral. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes, sont disponibles sur demande.

Déclaration de conformité (*) : Eau conforme aux limites de qualité de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, pour les paramètres analysés. Eau ne respectant cependant pas les références de qualité en raison d'une conductivité inférieure à 200 µS/cm.

La déclaration de conformité, lorsqu'elle existe, ne tient pas compte de l'incertitude. Elle n'est accréditée que si elle repose sur des résultats entièrement accrédités.

Les limites de qualité correspondent aux limites maximales admissibles que les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas dépasser. Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau.

Approuvé par Nathalie CAILLE,
Responsable de service
le 22/04/2020

N - 